

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV

RAY 6 K

elektrokotel, výkon 1 - 6 kW

RAY 9 K

elektrokotel, výkon 1 - 9 kW

RAY 12 K

elektrokotel, výkon 2 - 12 kW

RAY 14 K

elektrokotel, výkon 2,3 - 14 kW

RAY 18 K

elektrokotel, výkon 2 - 18 kW

RAY 21 K

elektrokotel, výkon 2,3 - 21 kW


RAY 24 K

elektrokotel, výkon 2 - 24 kW

RAY 28 K




elektrokotel, výkon 2,3 - 28 kW

Pracovní schéma kotle

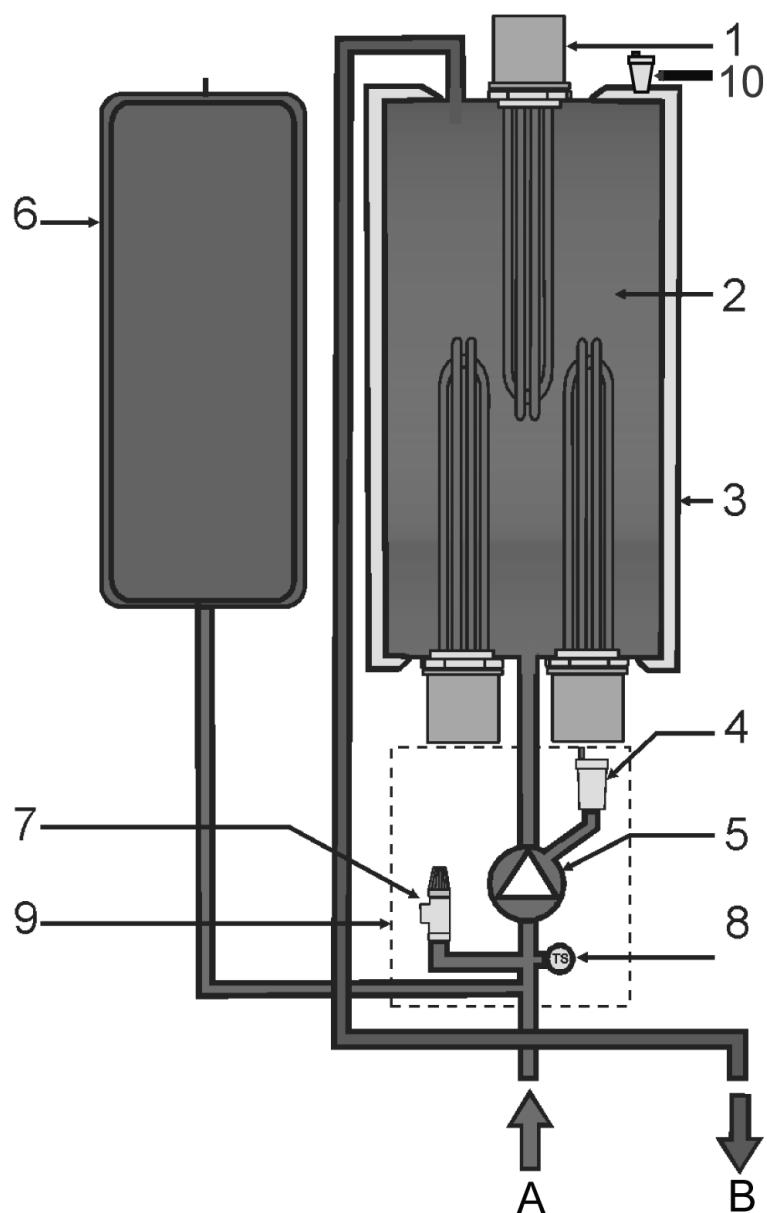

Legenda:

- 1 topné spirály
- 2 výměník
- 3 izolace
- 4 automatický odvzdušňovací ventil
- 5 čerpadlo
- 6 expanzní nádoba
- 7 pojistný ventil
- 8 snímač tlaku OV
- 9 integrovaný hydraulický blok
- 10 manuální odvzdušňovací ventil výměníku
- A vstup OV
- B výstup OV

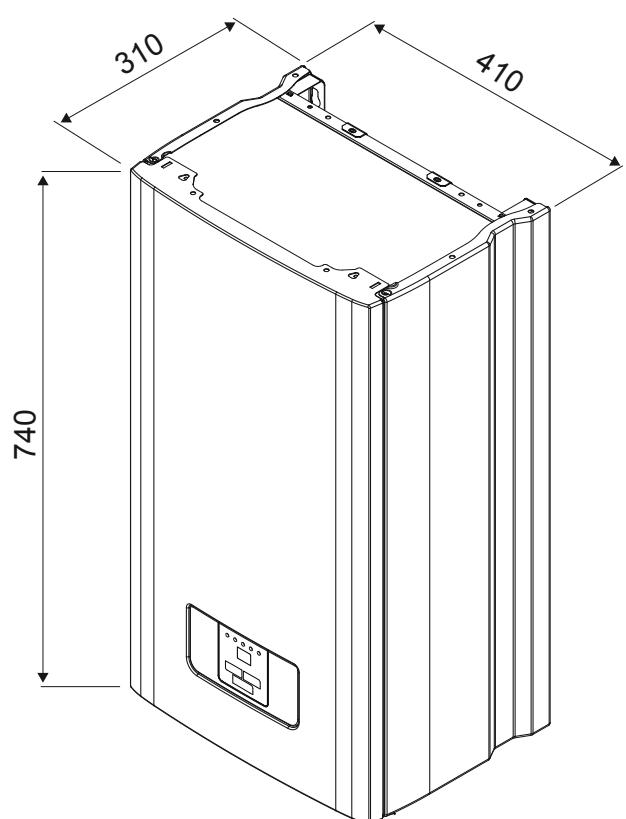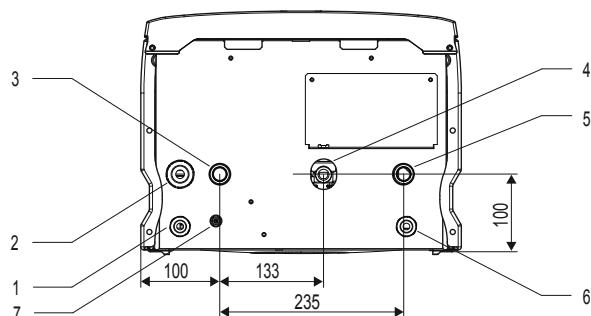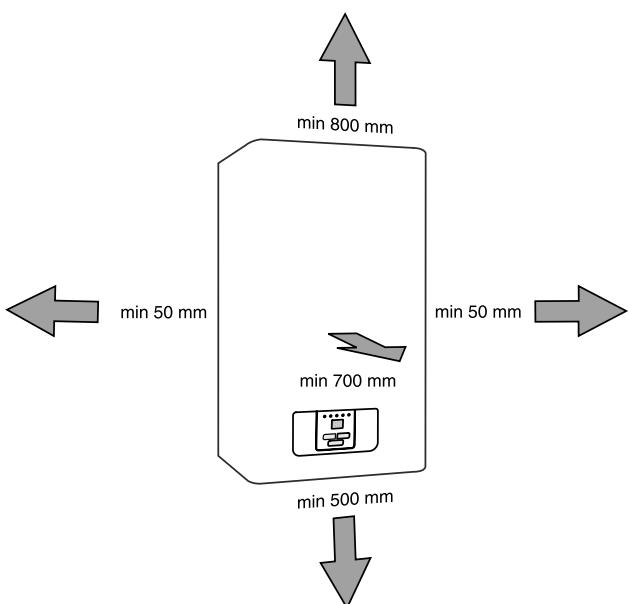
Připojovací rozměry kotle**Minimální montážní vzdálenosti**

(dolní pohled)

- 1 kabelová průchodka Pg 13
- 2 kabelová průchodka Pg 21
- 3 vstup OV – 3/4"
- 4 výstup z pojistného ventilu
- 5 výstup OV – 3/4"
- 6 kabelová průchodka Pg 13
- 7 vypouštěcí ventil

Ovládací panel

Pomocí ovládacího panelu kotle je možné sledovat údaje o aktuálních hodnotách a nastavovat požadované parametry.

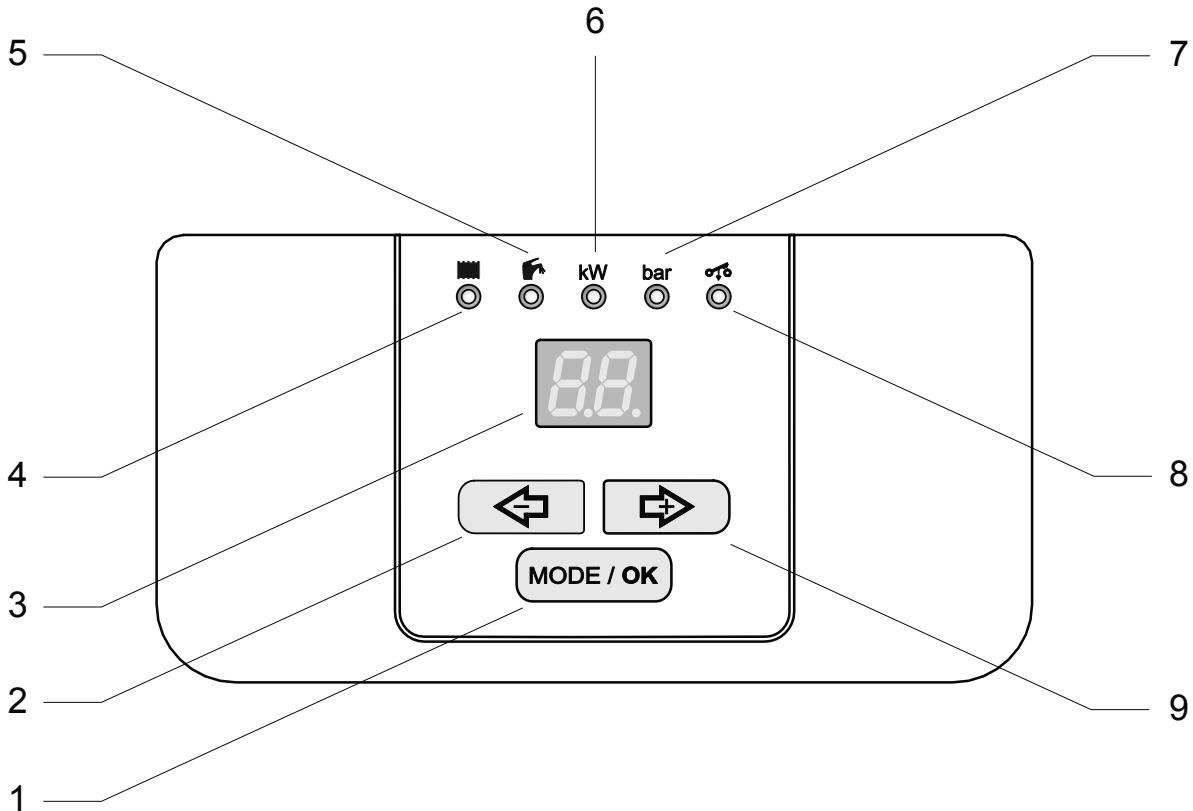

Popis ovládacích prvků :

- 1 Tlačítko MODE/OK – slouží pro výběr a uložení nastavovaných parametrů.
- 2 Tlačítko (-) – snižování hodnoty nastaveného parametru, výběr zobrazovaného parametru.
- 3 Displej – zobrazení jednotlivých nastavovaných provozních parametrů kotle.
- 4 Dioda OV – indikace režimu zobrazení nebo nastavení teploty otopné vody.
- 5 Dioda TV – indikace režimu zobrazení nebo nastavení teploty teplé vody.
- 6 Dioda kW - indikace režimu zobrazení nebo nastavení okamžitého výkonu kotle.
- 7 Dioda tlaku OV - indikace zobrazení tlaku otopné vody v systému.
- 8 Dioda HDO – indikace aktivního stavu HDO (indikace poruchy spínacího relé).
- 9 Tlačítko (+) – zvyšování hodnoty nastavovaného parametru, výběr zobrazovaného parametru.

Technický popis

Elektrokotle Ray jsou svou konstrukcí určeny k použití v teplovodních otopných systémech s nuceným oběhem vody. Slouží k ohřevu otopné vody, která je v systému ústředního nebo etážového topení čerpadlem rozváděna k radiátorům nebo do podlahového vytápění.

Vybavení kotle

Elektrokotel je vybaven válcovým výměníkem s topnými spirálami a hydroblokem, který slouží oběhové čerpadlo, pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil.

Ke kompenzaci tepelné roztažnosti otopné vody v systému slouží vestavěná 7-litrová expanzní nádoba.

HDO

Kotel je vybaven spínacím blokem se stykačem pro ovládání signálem HDO (hromadného dálkového ovládání), který se připojí na konektor J13 (viz elektrické schéma kotle, poz. 19). Dioda HDO signalizuje sepnutí stykače ovládaného signálem HDO a tím i to, že je nebo není výluka nízkého tarifu přímotopné sazby. Při nízkém tarifu dioda svítí.

V případě nevyužití HDO signalizuje připojení silového napětí. Jestliže dioda bliká, je stykač odpojen bez ohledu na přítomnost HDO.

Jednotlivé stupně modulace výkonu kotle podle typu kotle.

Výkon kotle	Topné články (kW)	Jednotlivé výkonové stupně (kW)											
6 kW	3 + 3	1	2	3	4	5	6						
9 kW	6 + 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12 kW	6 + 6	2	4	6	8	10	12						
14 kW	7 + 7	2,3	4,7	7	9,3	11,7	14						
18 kW	6 + 6 + 6	2	4	6	8	10	12	14	16	18			
21 kW	7 + 7 + 7	2,3	4,7	7	9,3	11,7	14	16,3	18,7	21			
24 kW	6 + 6 + 6 + 6	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
28 kW	7 + 7 + 7 + 7	2,3	4,7	7	9,3	11,7	14	16,3	18,7	21	23,3	25,7	
												28	

Regulace kotle

Provoz kotle bez pokojového regulátoru

Kotel v tomto režimu udržuje zvolenou teplotu OV.

Pokojový regulátor není připojen, svorky pro jeho připojení musí být vzájemně propojeny (dodáno z výroby).

Provoz kotle s pokojovým regulátorem

V případě použití pokojového regulátoru je nutné na ovládacím panelu kotle nastavit takovou maximální teplotu OV, na kterou byl váš otopný systém navržen (tak, aby nedošlo k poškození systému) a která je schopna pokrýt tepelné ztráty objektu i při nízkých venkovních teplotách. Ohřev otopné vody může být potom regulátorem řízen jen do Vámi zvolené maximální hodnoty teploty OV nastavené na ovládacím panelu kotle.

Poznámka: V místnosti, kde je umístěn regulátor, by na radiátorech neměly být termostatické ventily.

Topné články

Elektrokotle PROTHERM jsou vyráběny ve výkonových řadách 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 a 28 kW. Jednotlivé výkonové řady se liší počtem a výkonem topných spirál osazených ve výměníku (viz tabulka).

Výkon kotle	Osazení topných článků
6 kW	3 kW + 3 kW
9 kW	6 kW + 3 kW
12 kW	6 kW + 6 kW
14 kW	7 kW + 7 kW
18 kW	6 kW + 6 kW + 6 kW
21 kW	7 kW + 7 kW + 7 kW
24 kW	6 kW + 6 kW + 6 kW + 6 kW
28 kW	7 kW + 7 kW + 7 kW + 7 kW

Plynulá modulace výkonu

Elektrokotel je vybaven funkcí plynulé modulace výkonu (postupného spínání výkonu), takže při zapínání elektrokotle nedochází k nežádoucím rázům v elektrorozvodné síti.

Plynulá modulace výkonu kotle spočívá v postupném spínání nebo odpojení jednotlivých topných spirál a jejich částí. Cílem tohoto systému je efektivní využívání výkonu kotle pro dosažení maximální tepelné pohody a zvýšení životnosti rozdělením spínacích cyklů rovnoměrně mezi jednotlivé topné sirály.

On/OFF regulátor

Kotel udržuje zvolenou teplotu OV. Provoz kotle je přerušován (zapnuto/vypnuto) podle vnitřní teploty v místnosti, kde je umístěn pokojový regulátor.


K ovládání kotle pokojovým regulátorem je možné použít jen takový regulátor, který má bezpotenciálový výstup, tzn. že do kotle nepřivádí žádné cizí napětí.

Zatížitelnost regulátoru s reléovým spínáním je 24 V / 0,1 A.


Provoz kotle s ekvitermní regulací

Kotel reguluje teplotu OV na základě změn venkovní teploty. V tomto případě musí být ke kotli připojen snímač venkovní teploty (Ekvitermní čidlo Ray v.13).

Upozornění: Nastavením maximální teploty otopné vody na ovládacím panelu kotle můžete ovlivňovat fungování ekvitermní regulace. Teplota otopné vody zvolená na ovládacím panelu kotle je navíc i teplotou omezovací. Vhodné nastavení teploty otopné vody na ovládacím panelu kotle je jedinou ochranou proti překročení maximální povolené teploty do otopného systému.

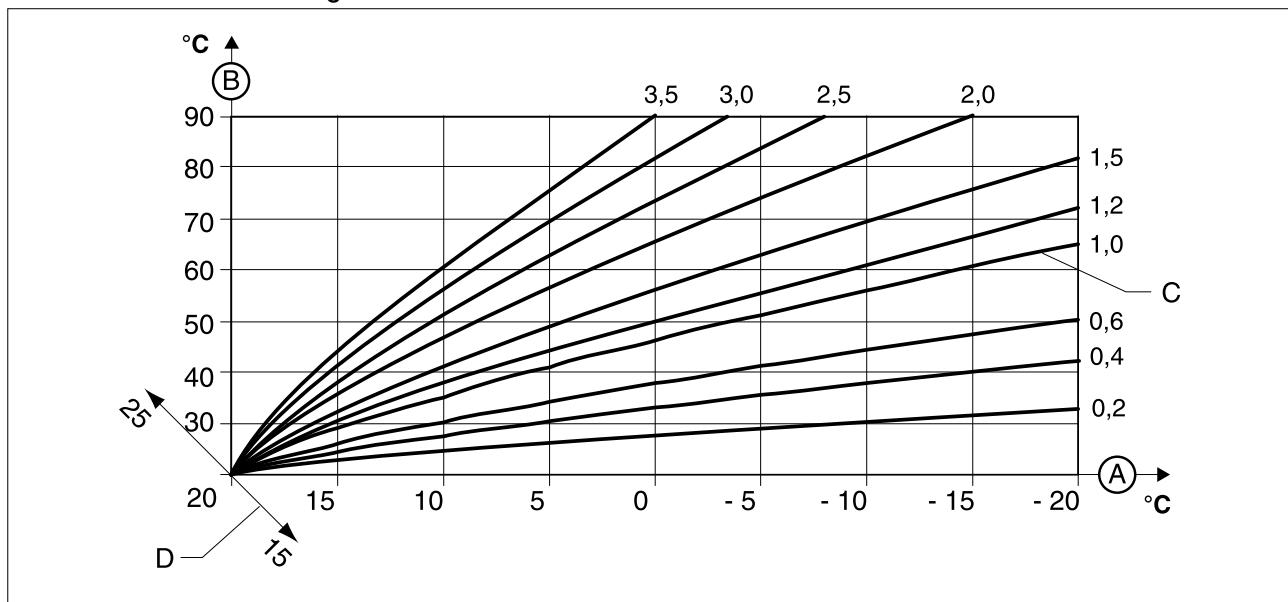Provoz kotle s ekvitemní regulací

přehled topných křivek

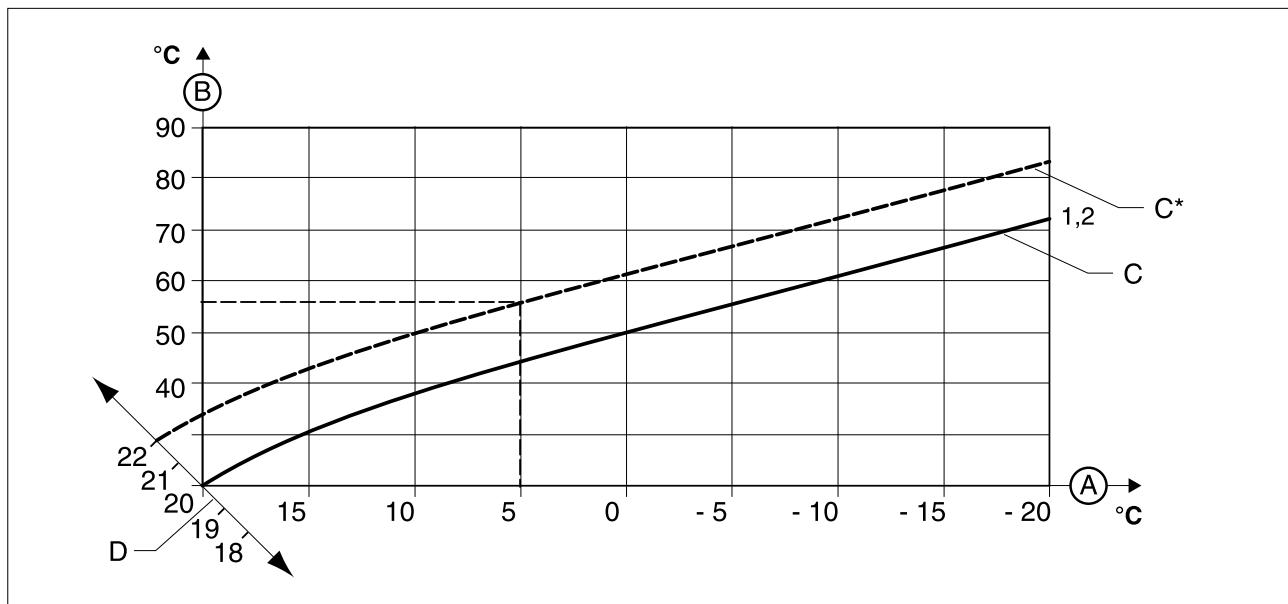

posun vybrané topné křivky podle požadované teploty v místnosti

A venkovní teplota

B teplota OV

C topné křivky

D posun základní křivky podle požadované teploty v místnosti

Podlahové vytápění

Kotel Ray je uzpůsoben pro ohřev vody v otopných systémech podlahového vytápění.

V tomto případě je nutné ke kotli připojit bezpečnostní termostat pro podlahové vytápění (není součástí dodávky). Bezpečnostní "rozepínací" termostat pro podlahové vytápění se připojuje na přívodní svorkovnici kotle.

Kaskádové řízení

Jestliže výkon kotle nepokryje tepelné ztráty objektu, je možné u typové řady kotlů 24 a 28 kW připojit další

zdroj. Při seřazení kotlů do kaskády je tato řízena jediným pokojovým regulátorem připojeným na první tzv. „řídící kotel“. K tomu, aby bylo možné provozovat tzv. kaskádové řízení kotlů, propojte svorky 9 a 10 řídícího kotle se svorkami 1 a 2 druhého řízeného kotle na konektoru K8 (K10) na řídící desce kotle. Kontakty pokojového regulátoru připojíme na svorky 1 a 2 řídícího kotle.

Pokud pracují dva nebo více elektrokotlů v kaskádě, druhý elektrokotel zapíná vždy se zpožděním po sepnutí posledního stupně u předešlého elektrokotle.

Odlehčovací relé

Pomocí odlehčovacího relé je možné řídit výkon kotle v závislosti na zatížení rozvodu elektrické energie v objektu, kde je kotel nainstalován. Pro tento způsob ovládání může být např. použit „Třífázový odlehčovač proudové zátěže“. V praxi se kotel s tímto zařízením chová tak, že při nadměrném zvyšování zatížení elektrické sítě (pračka, sporák, rychlovárná konvice atd.) dochází k automatickému snižování výkonu kotle. Při poklesu zatížení elektrické sítě se naopak výkon kotle zpětně zvyšuje na potřebnou hodnotu. Tento způsob řízení se používá tam, kde není možné zvýšit hodnotu hlavního jističe daného objektu. Externí odlehčovací relé se připojuje ke konektoru K8 na řídicí desce elektrokotle na svorky 5 a 6 ovládání kotle je zabezpečeno pomocí bezpotenciálového kontaktu odlehčovacího relé).

Zapojení na jednu fázi

Kotle Ray výkonové řady 6 a 9 kW je možné eventuálně připojit i na jednofázovou elektrickou síť v případě, že není dostupný 3-fázový rozvod. V takovém případě je nutno použít propojovací můstek, který je součástí dodávky kotle. Propojovacím můstekem se propojí svorky fázových vodičů na přívodní svorkovnici kotle.

Protimrazová ochrana

Kotel má zabudovanou protimrazovou ochranu, která chrání kotel (ne však otopný systém a rozvody TV) před zamrznutím.

Při poklesu teploty otopné vody pod 8 °C dojde k zapnutí čerpadla bez ohledu na požadavek pokojového regulátoru nebo bez ohledu na nastavení letního režimu.

Pokud teplota otopné vody v kotli stoupá a dosáhne 10 °C, čerpadlo se automaticky vypne. Pokud teplota otopné vody i nadále klesá, potom při dosažení teploty 5 °C se kotel zapne a nahřeje otopnou vodu na 25 °C.

Pokud i přesto teplota otopné vody klesá, pak při poklesu teploty pod 3 °C dojde k zablokování kotle.

Protimrazová ochrana zásobníku TV (pouze v případě, že je připojen externí zásobník TV s NTC snímačem)

Dojde-li v zásobníku k poklesu teploty na hodnotu 5 °C, kotel nahřeje vodu v zásobníku na 8 °C. Pokud teplota vody v zásobníku i nadále klesá, pak při poklesu teploty vody v zásobníku pod 3 °C dojde k zablokování kotle.

Poznámka: Funkce je aktivní pouze v případě připojení externího zásobníku, který je vybaven NTC snímačem.

Dvourychlostní čerpadlo

Kotel je vybaven dvourychlostním čerpadlem s automatickým přepínáním rychlosti.

Z výroby je čerpadlo nastaveno tak, že při ohřevu OV pracuje čerpadlo na vyšší rychlostní stupeň a době čerpadla probíhá na nižší rychlostní stupeň. V případě ohřevu TV čerpadlo vždy pracuje na vyšší rychlostní stupeň.

Ochrana čerpadla

Krátkým zapnutím čerpadla (cca 1 min.) na nejnižší rychlosť, pokud bylo nepřetržitě cca 23 hodin v klidu, je zabezpečena jeho ochrana proti zablokování nebo zanesení při delší provozní přestávce.

Doběh čerpadla

Při nahřívání TV v externím zásobníku je doběh čerpadla nastaven na 1 minutu. Při nahřívání OV je doběh čerpadla nastaven na 10 minut.

Doběh čerpadla může v případě potřeby změnit autorizovaný servisní technik.

Ochrana 3-cestného servoventilu (jen, pokud je připojen externí zásobník TV s NTC snímačem)

Jestliže je ke kotle připojen externí zásobník TV přes 3-cestný servoventil, pak je tento ventil chráněn proti zaseknutí tak, že pokud po dobu posledních cca 23 hodin nebyl požadavek na ohřev TV v zásobníku (ventil je stále ve stejném poloze), přesune se ventil na chvíli do opačné polohy.

Pojistný ventil

Kotel je vybaven pojistným ventilem s otvíracím tlakem 3 bar. Z vyústění od pojistného ventila může dojít (při překročení max. tlaku v systému) k výtoku vody, příp. úniku páry. K výstupu předpadu pojistného ventili je proto nainstalován svod, který je vyveden na spodní stranu kotle a je vhodné jej napojit na odpad.

Čistota otopného systému

Před instalací nového kotle je nevyhnutelné, aby byl systém důkladně vyčištěn. V případě staršího systému je třeba se zbavit usazeného kalu na dně radiátorů, a to nejen u samotízné soustavy.

U nových systémů je nutné radiátory zbavit konzervačních látek, které jsou používány u většiny výrobců radiátorových těles a potrubí.

Před kotle (tj. na zpáteční potrubí s vrtnou otopnou vodou) se doporučuje osadit zachycovač kalu. Zachycovač kalu má být proveden tak, aby umožňoval vyprázdrování v pravidelných časových intervalech, aniž by bylo nutné vypouštět velké množství otopné vody. Zachycovač kalu lze kombinovat s fi ltry, samotný fi ltr se sítí však není postačující ochranou. Filtr i zachycovač kalu je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.

Oběh otopné vody v systému

Otopnou soustavu se doporučuje řešit tak, aby alespoň přes některé z těles byl neustále umožněn oběh OV v systému.

Poznámka: V případě připojení na podlahový systém vytápění doporučujeme přidat do otopného systému bezpečnostní ventil proti přehřátí a by-pass.

Použití nemrznoucích směsí

Použití nemrznoucích směsí při provozu kotle vzhledem na jejich vlastnosti je nutné zkonzultovat se servisním střediskem firmy Protherm. Jedná se zejména o aspekty přestupu tepla, velkou objemovou roztažnost a hlavně poškození výměníků OV a gumových těsnění kotle a čerpadla.

Upozornění: Závady kotle vzniklé v důsledku použití nemrznoucích směsí není možné řešit v rámci záruky.

Připojení kotle k rozvodům OV

Připojovací koncovky kotle nesmí být zatěžovány silami od potrubního systému otopné soustavy. To předpokládá přesné dodržení rozměrů zakončení všech připojovaných trubek, a to jak výškově, tak z hlediska vzdálenosti od stěny i vzájemné vzdálenosti jednotlivých vstupů a výstupů mezi sebou.


Provozní tlak v otopné soustavě

Otopný systém (měřený na kotli) musí být napuštěn alespoň na hydraulický tlak 1 bar (odpovídá hydrostatické výšce vody 10 m). Doporučuje se udržovat tlak v rozmezí 1 – 2 bar. Expanzní nádoba kotle vyhovuje maximálnímu množství 90 l otopné vody v systému (při teplotě 75 °C).

Propojení elektrokotle se zásobníkem


Elektrokotle Ray je možné propojit s nepřímotopnými zásobníky PROTHERM řady B60Z, B100MS, B100Z, B200S, B200Z a B120S. Pro zapojení kotle se zásobníkem, je potřeba použít propojovací sestavu skládající se z :

- NTC čidlo pro kontrolu teploty TV v zásobníku
- 3cestný motorický ventil k rozdělení topné vody

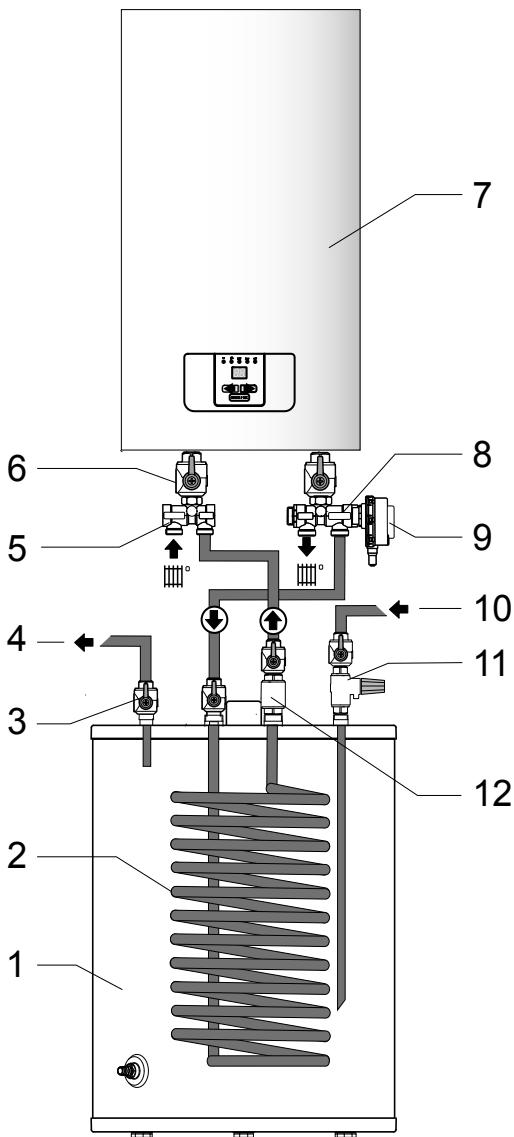


Hydraulické schéma zapojení elektrokotle Ray v.13 s externím zásobníkem TV

- 1 zásobník TV
- 2 výměník zásobníku
- 3 uzavírací ventil
- 4 výstup TV
- 5 rozdělovací člen
- 6 uzavírací ventil
- 7 elektrokotel
- 8 3-cestný servoventil
- 9 pohon 3-cestného ventilu
- 10 vstup studené vody
- 11 pojistný ventil TV se zpětnou klapkou
- 12 zpětná klapka (musí být namonto-vána ve směru proudění TV)

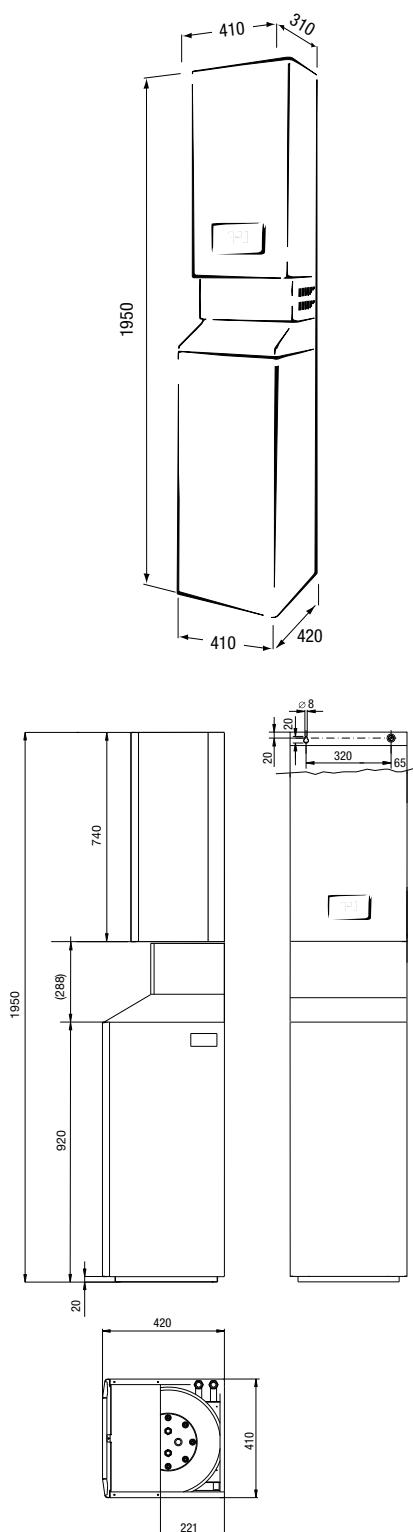


Sestava kotle RAY
se zásobníkem B 60 Z

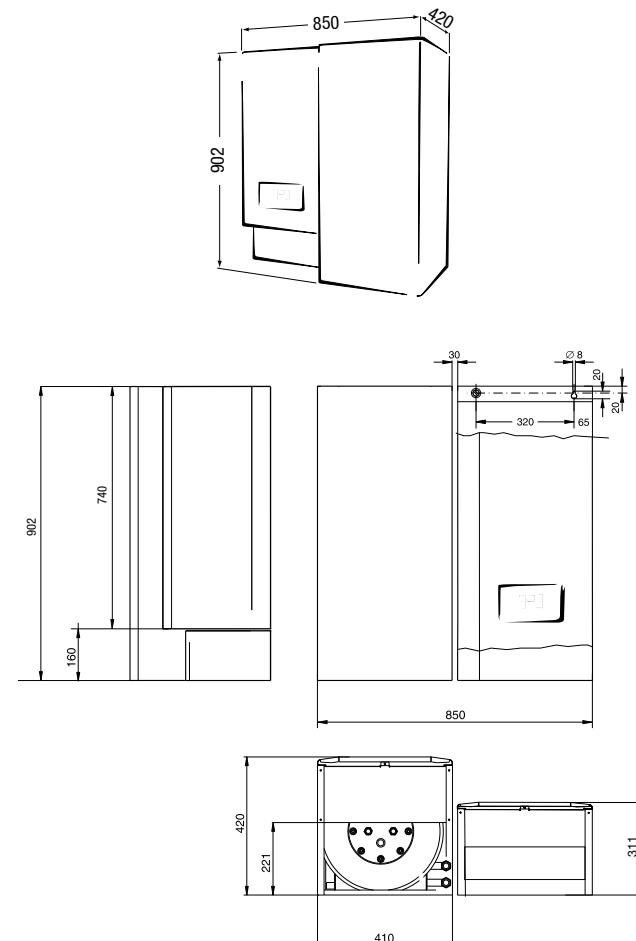

Sestava kotle RAY se zásobníkem B 60 Z

třícestný ventil a NTC čidlo
jsou dostupné
jako propojovací sada

zpětná klapka
(součást zásobníku
B120 S na zpátečce
topné vody v sadě
Aqua komplet) pro
ostatní zásobníky není
podmínkou instalace

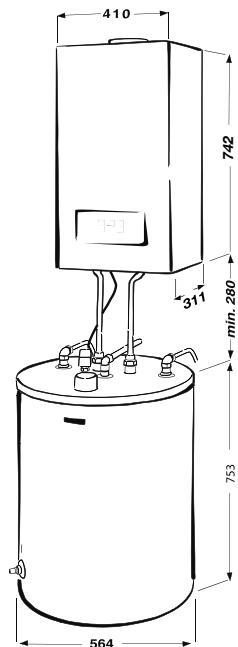


Sestavy kotle RAY se zásobníkem B 120 S
(Aqua komplet RAY AK)

(více v projekčních podkladech 3.2 ZÁSOBNÍKY TV)

Elektrické schéma kotle PROTHERM Ray 28 (24) kW

Legenda


- | | | |
|---|---|--|
| 1 svorky pro zapojení kotlů do kaskády | 6 řídící deska | 14 přívodní svorkovnice 3 × 230/400 V~, N, PE, 50 Hz |
| 2 svorky pro připojení NTC snímače zásobníku TV | 7 snímač teploty OV | 15 stykač 1 |
| 3 odlehčovací zařízení | 8 snímač tlaku OV | 16 čerpadlo |
| 4 svorky pro připojení venkovního snímače teploty | 9 ovládací panel | 17 konektor pro připojení 3-cestného servoventilu |
| 5 svorky pro připojení pokojového regulátoru | 10 stykač 2 | 18 havarijní termostat |
| | 11 pomocné svorky N | 19 připojení HDO |
| | 12 topné články | |
| | 13 blokování, připojení havarijního termostatu pro podlahové vyt. | |

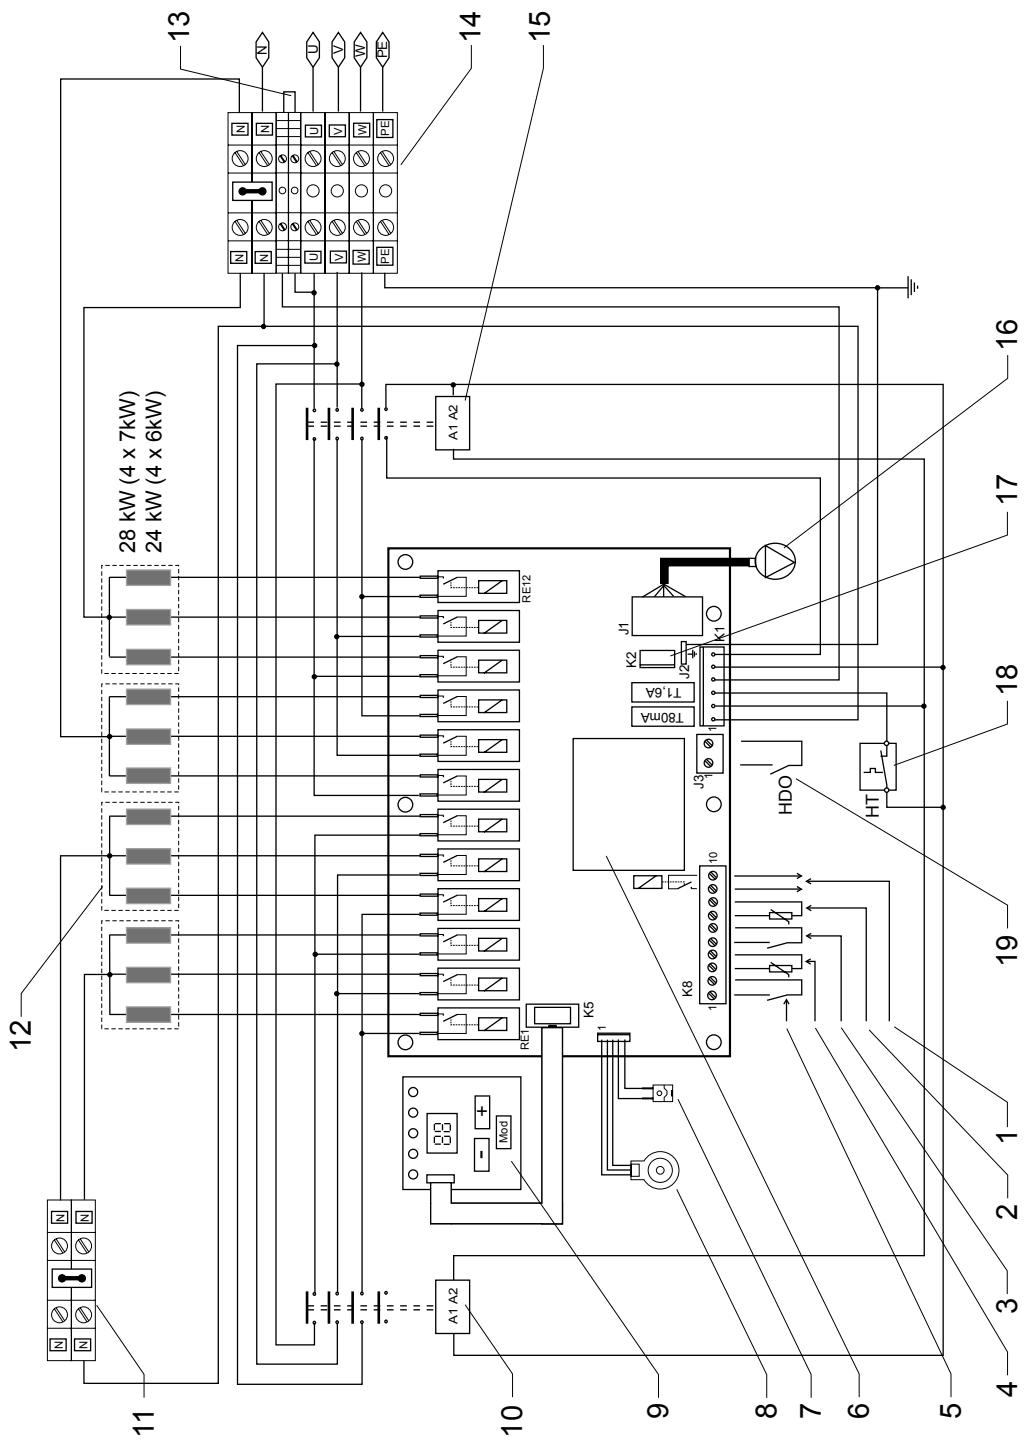

Elektrické schéma kotle PROTHERM Ray 21 (18) kW

Legenda

- | | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|
| 2 | svorky pro připojení NTC snímače zásobníku TV | 8 | snímač tlaku OV | 15 | stykač 1 |
| 3 | odlehčovací zařízení | 9 | ovládací panel | 16 | čerpadlo |
| 4 | svorky pro připojení venkovního snímače teploty | 10 | stykač 2 | 17 | konektor pro připojení 3-cestného servoventilu |
| 5 | svorky pro připojení pokojového regulátoru | 11 | pomocné svorky N | 18 | havarijní termostat |
| 6 | řídící deska | 12 | topné články | 19 | připojení HDO |
| 7 | snímač teploty OV | 13 | blokování, připojení havarijního termostatu pro podlahové vyt. | | |
| | | 14 | přívodní svorkovnice 3 x 230/400 V~, N, PE, 50 Hz | | |

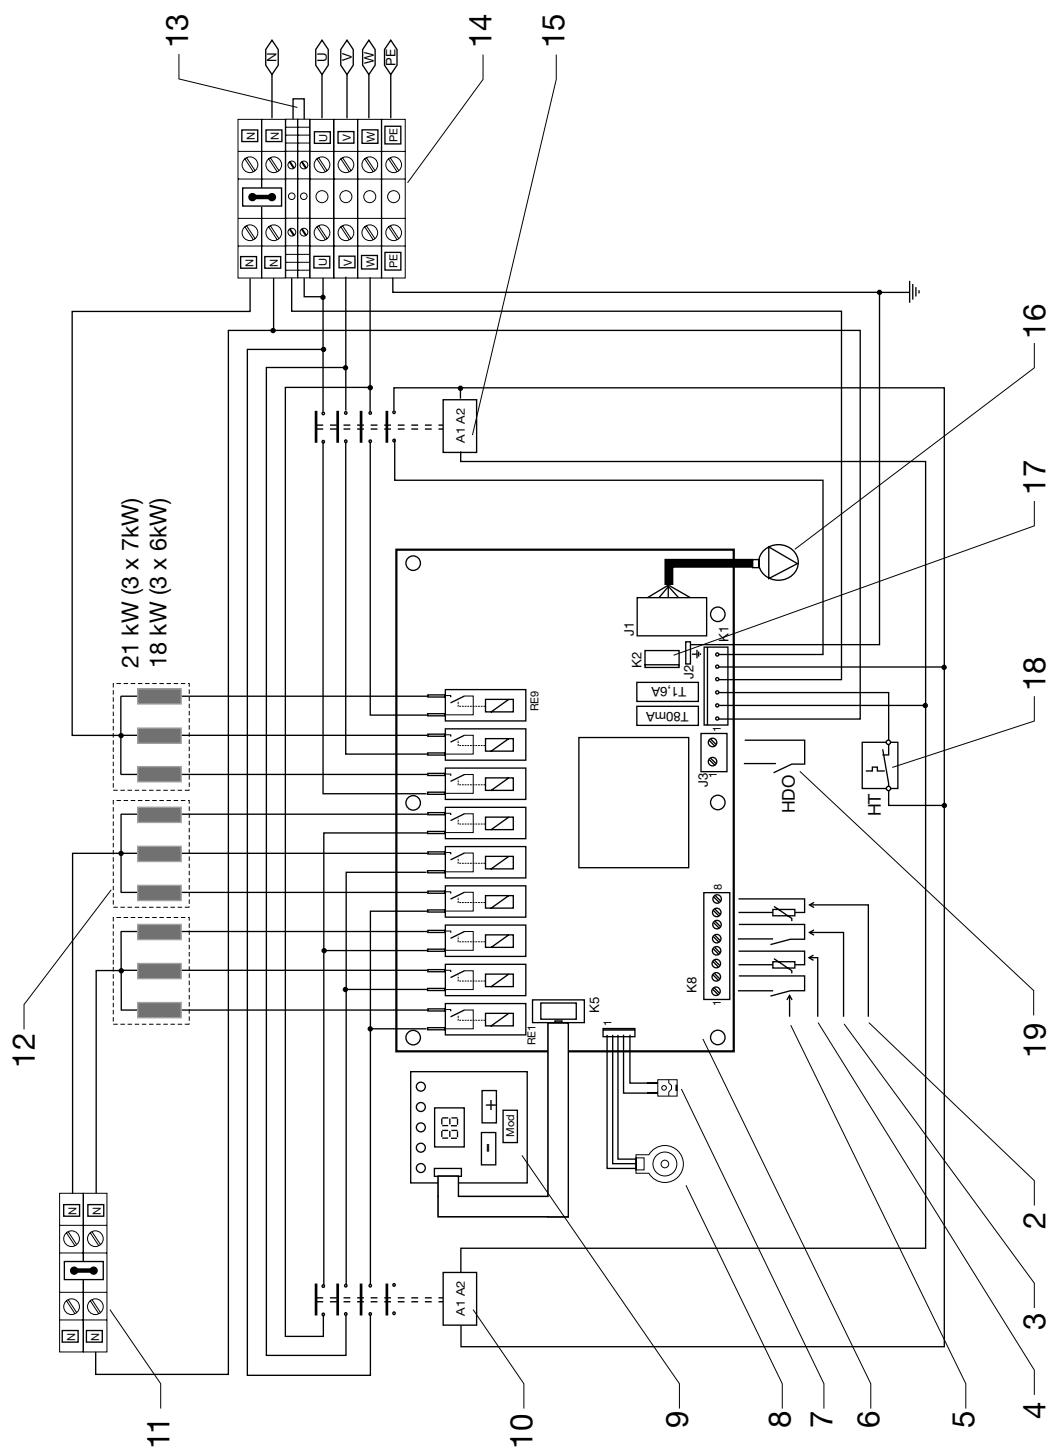

Elektrické schéma kotle PROTHERM Ray 14 (12, 9, 6) kW

Legenda

- | | |
|---|---|
| 2 svorky pro připojení NTC snímače zásobníku TV | 8 snímač tlaku OV |
| 3 odlehčovací zařízení | 9 ovládací panel |
| 4 svorky pro připojení venkovního snímače teploty | 11 pomocné svorky N |
| 5 svorky pro připojení pokojového regulátoru | 12 topné články |
| 6 řídící deska | 13 blokování, připojení havarijního termostatu pro podlahové vyt. |
| 7 snímač teploty OV | 14 přívodní svorkovnice 3 x 230/400 V~, N, PE, 50 Hz |
| | 15 stykač 1 |
| | 16 čerpadlo |
| | 17 konektor pro připojení 3-cestného servoventilu |
| | 18 havarijní termostat |
| | 19 připojení HDO |

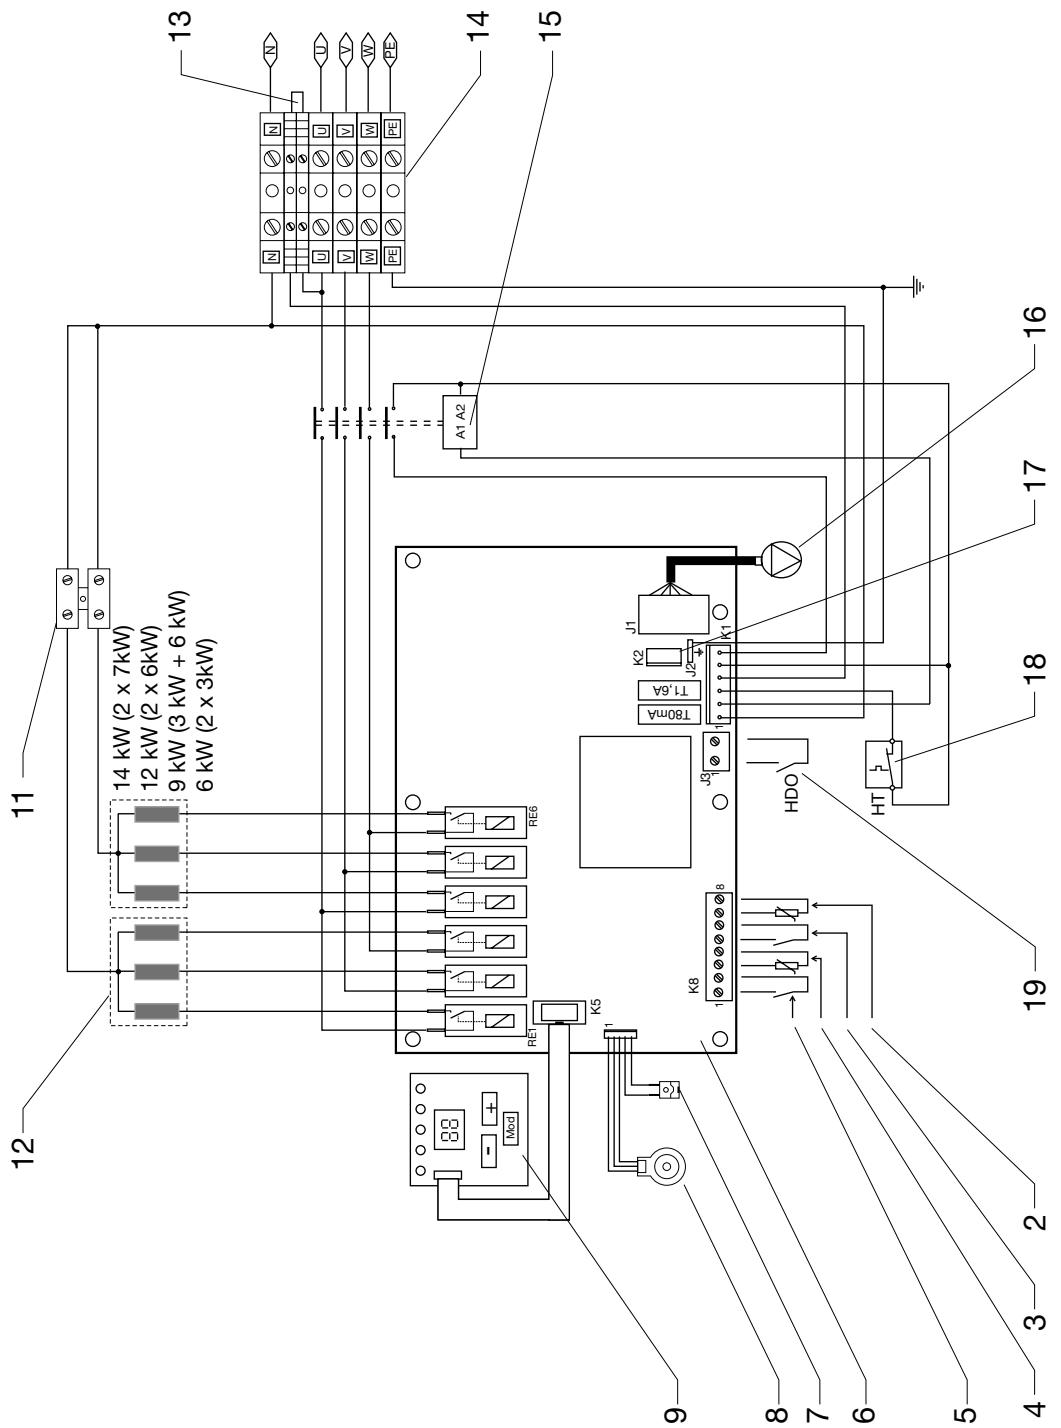
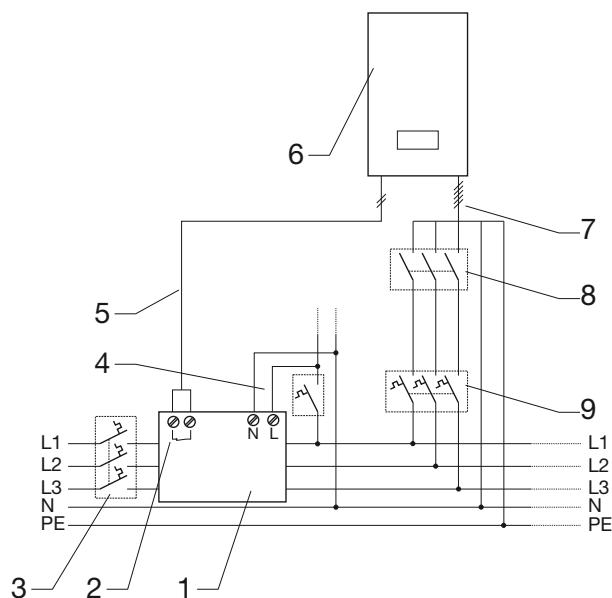
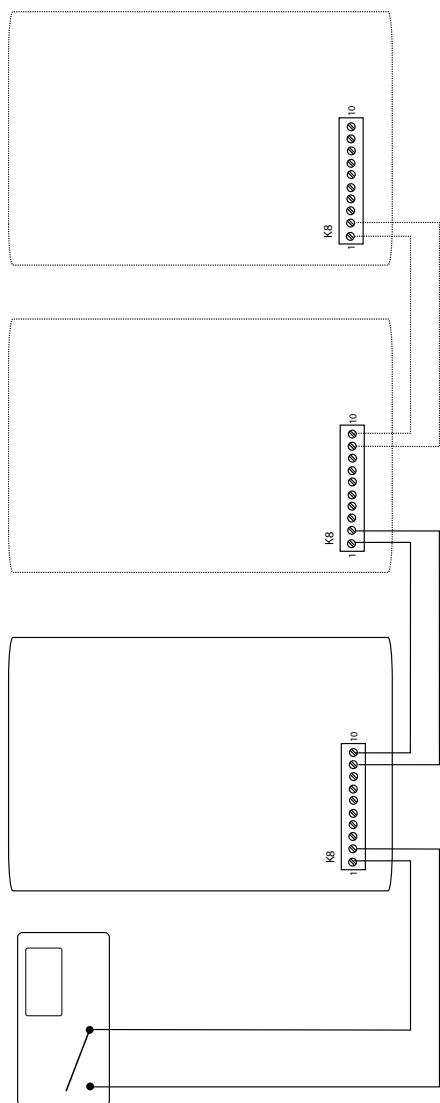


Schéma zapojení odlehčovacího relé

Legenda:

- 1 relé proudového maxima (odlehčovací relé)
- 2 výstup – beznapěťový kontakt
- 3 jistič hlavního přívodu
- 4 napájení pro odlehčovací relé
- 5 připojení ke konektoru K8 (svorky 5 a 6) elektrokotle
- 6 elektrokotel
- 7 připojení na svorky U, V, OV , N, PE přívodní svorkovnice elektrokotle
- 8 vypínač elektrokotle
- 9 jistič elektrokotle

Schéma zapojení do kaskády RAY 24 a 28 kW


Technické parametry		
Elektrické napětí (6 - 28 kW)	V	3x 230V/400V + N + PE, 50Hz
Elektrický proud max. (28 kW)	A	3x 43 A
Příkon	kW	6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28
Účinnost	%	99,5
Max. provozní teplota otopné vody	°C	85
Max. výtlak oběhového čerpadla	kPa	50
Expanzní nádoba	litr	7
Min. provozní přetlak kotle	kPa	80
Max. provozní přetlak kotle	kPa	300
Doporučený provozní přetlak kotle	kPa	100 – 200
El. krytí		IP 40
Připojení otopné vody		G 3/4"
Vypouštěcí otvor		G 1/2"
Rozměry:		
výška x šířka x hloubka	mm	740 x 410 x 310
hmotnost (bez vody)	kg	34

Doporučené velikosti jističů

Výkon kotle (kW)	Počet a výkon topných článků	Maximální proud jednou fází (A)	Jmenovitý proud jističe (A)
6	2 x 3 kW	9,5 (28*)	10 (32*)
9	3 kW + 6 kW	14 (39*)	16 (50*)
12	2 x 6 kW	18,5	20
14	2 x 7 kW	23	25
18	3 x 6 kW	27,5	32
21	3 x 7 kW	32	40
24	4 x 6 kW	36,5	40
28	4 x 7 kW	43	50

* platí při zapojení na jednu fázi

Využitelný přetlak oběhového čerpadla do otopného systému

